


## ŁĄCZNIK

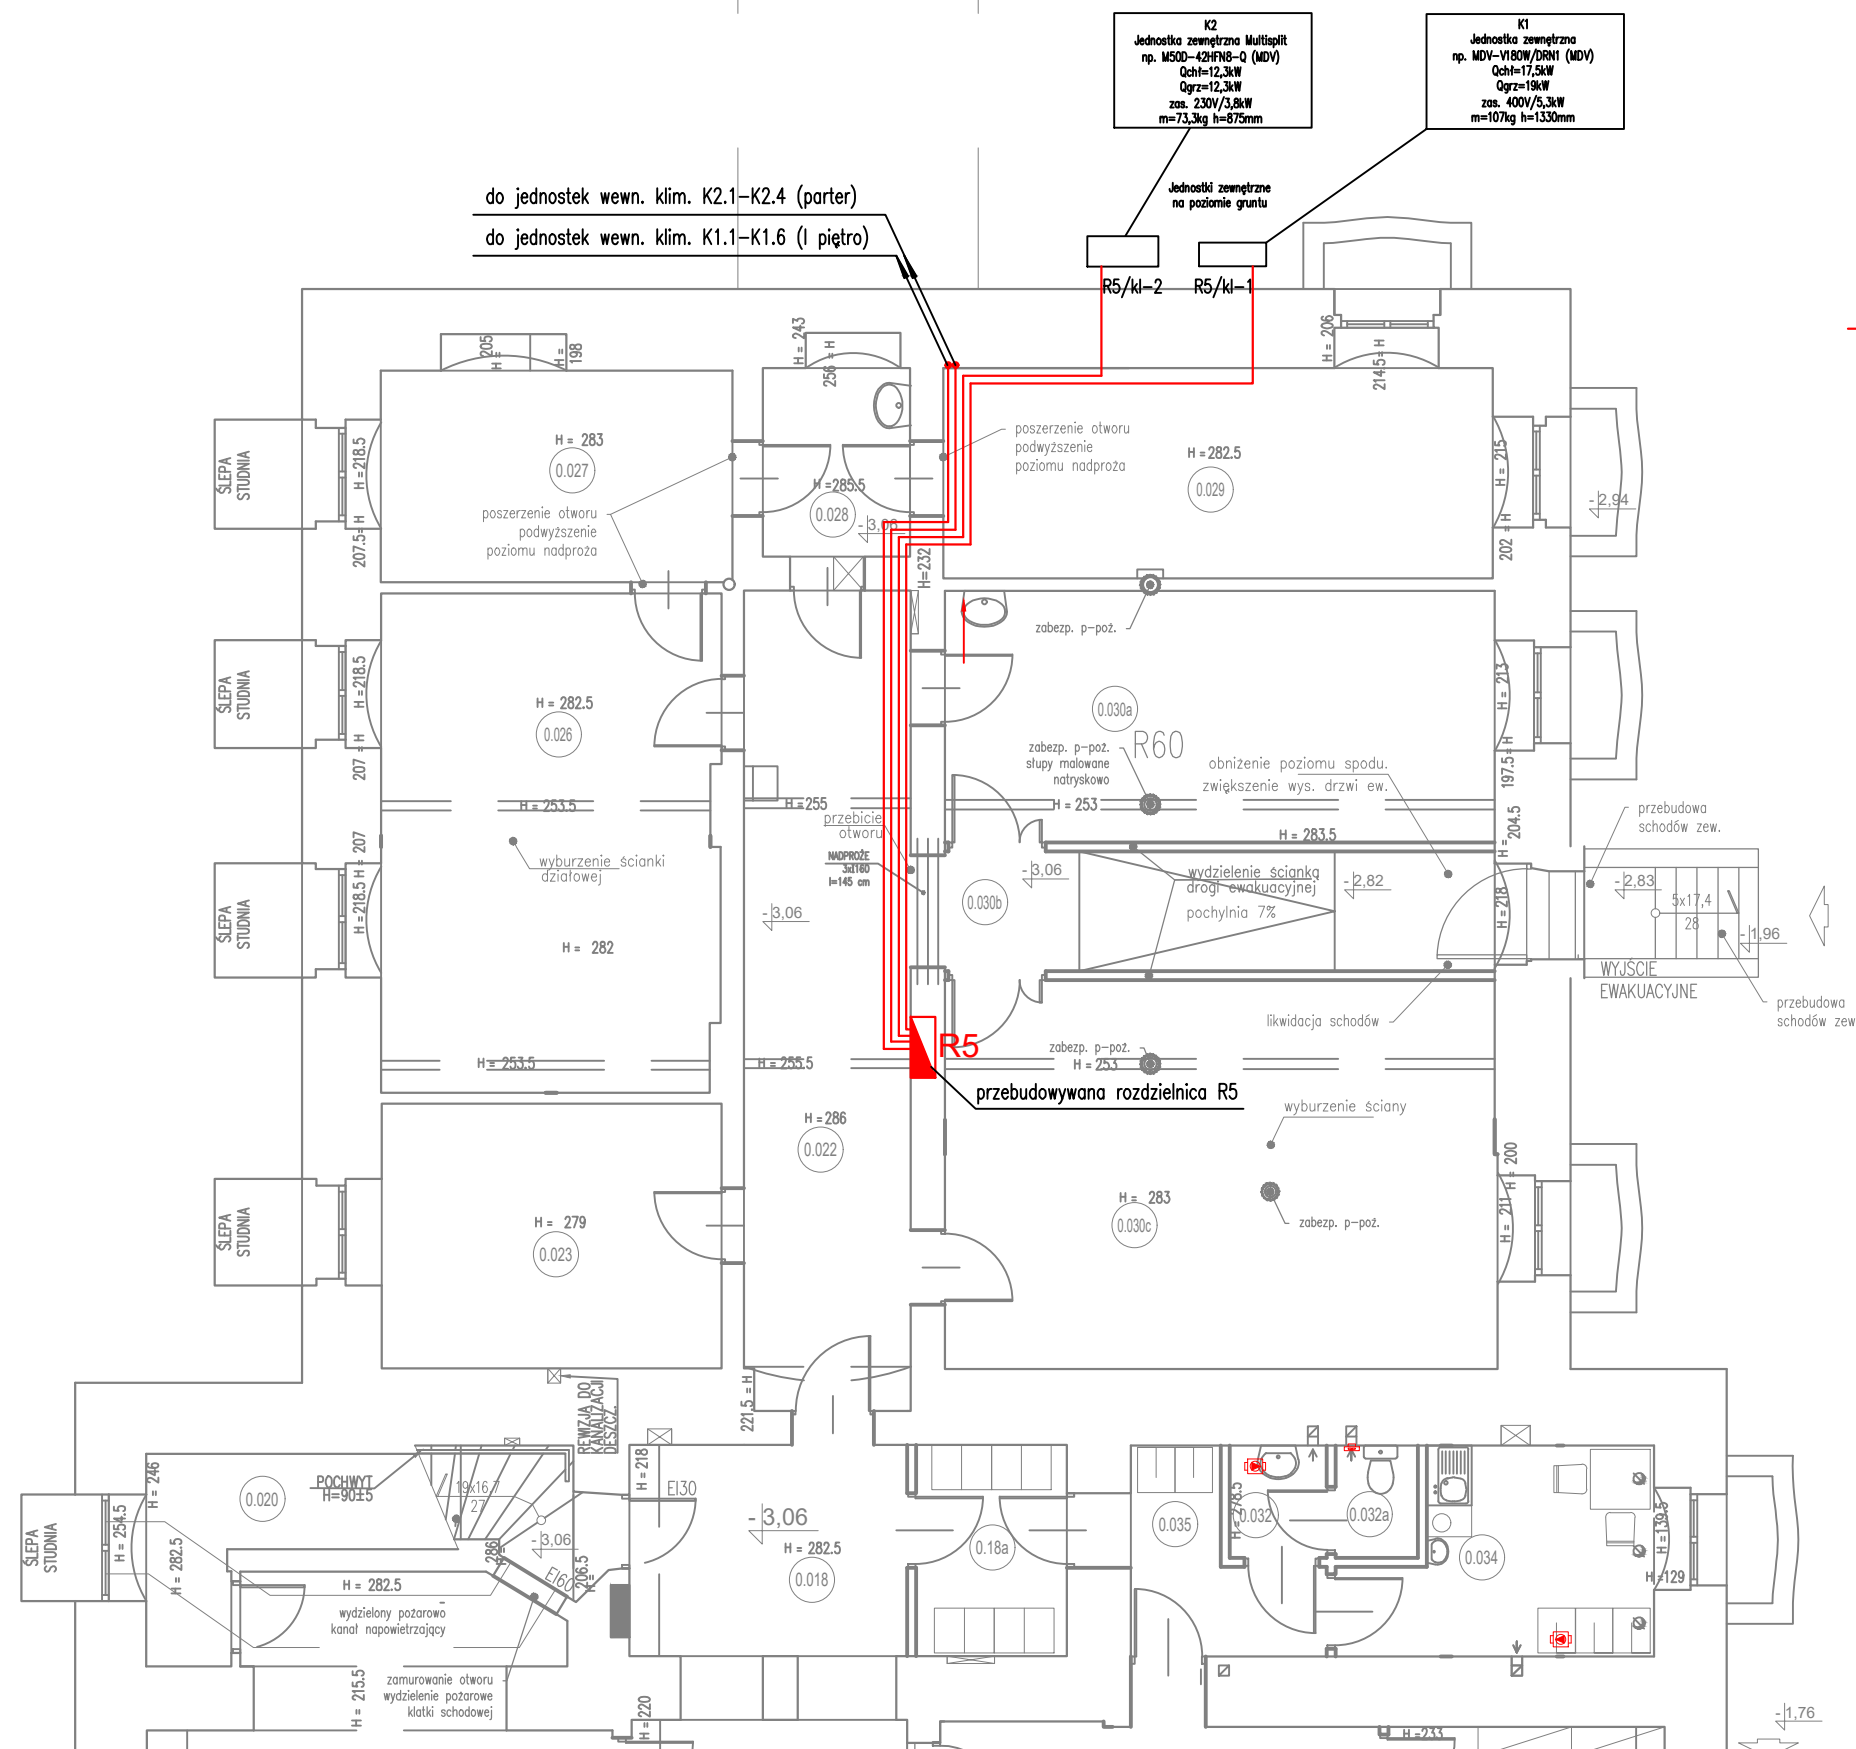

- trasy proj. linii kablowych

Przewody do zasilania jedn. wewnętrznych układac p/t.  
Przewody do zasilania jedn. zewnętrznych układac w budynku  
w rurach peszel  $\varnothing 47$  , a poza budynkiem w rurach AROT  $\varnothing 50$ .

PROJEKTANT GŁÓWNY:	ARTASp. z o.o.			
	ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84			
TEMAT:	INSTALACJE ZASILANIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI W SALACH WYSTAW CZASOWYCH		UL. OGRODOWA 15	
		NR DZIAŁEK:	91-065 ŁÓDŹ	
		KAT. OBIEKTU:	DZ. NR 102/6, OBR. B-46	
		IX		
INWESTOR:	MUZEUM MIASTA ŁÓDZI, 91-065 ŁÓDŹ, UL. OGRODOWA 15			
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	FAZA PROJEKTU:	BUDOWLANO-WYKONAWCZY	
TREŚĆ RYSUNKU:	ZASILANIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI - PIWNICE (FRAGMENT)		DATA:	09.2019
			SKALA:	1:100
	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:	NR UPRAWNIENI:	NR RYSUNKU:
	mgr inż. JACEK FRYDRYSIAK		617/94/WL	E1
PROJEKTANT:				
PROJEKTANT:				
WSPÓRPRACA:				
WSPÓRPRACA:				
SPRAWDZAJĄCY:				