

K1.3
Jednostka wewnętrzna – kanałowa
np. MI-36T2/DHN1-DA5 (MDV)
Qchf=3,6kW
Qgrz=4,0kW
zas. 230V/29W
m=17,5kg


K1.2
Jednostka wewnętrzna – kanałowa
np. MI-28T2/DHN1-DA5 (MDV)
Qchf=2,8kW
Qgrz=3,2kW
zas. 230V/24W
m=17,5kg

K1.1
Jednostka wewnętrzna – kanałowa
np. MI-28T2/DHN1-DA5 (MDV)
Qchf=2,8kW
Qgrz=3,2kW
zas. 230V/24W
m=17,5kg

K1.4
Jednostka wewnętrzna – kanałowa
np. MI-28T2/DHN1-DA5 (MDV)
Qchf=2,8kW
Qgrz=3,2kW
zas. 230V/24W
m=17,5kg

K1.5
Jednostka wewnętrzna – kanałowa
np. MI-28T2/DHN1-DA5 (MDV)
Qchf=2,8kW
Qgrz=3,2kW
zas. 230V/24W
m=17,5kg

K1.6
Jednostka wewnętrzna – kanałowa
np. MI-28T2/DHN1-DA5 (MDV)
Qchf=2,8kW
Qgrz=3,2kW
zas. 230V/24W
m=17,5kg

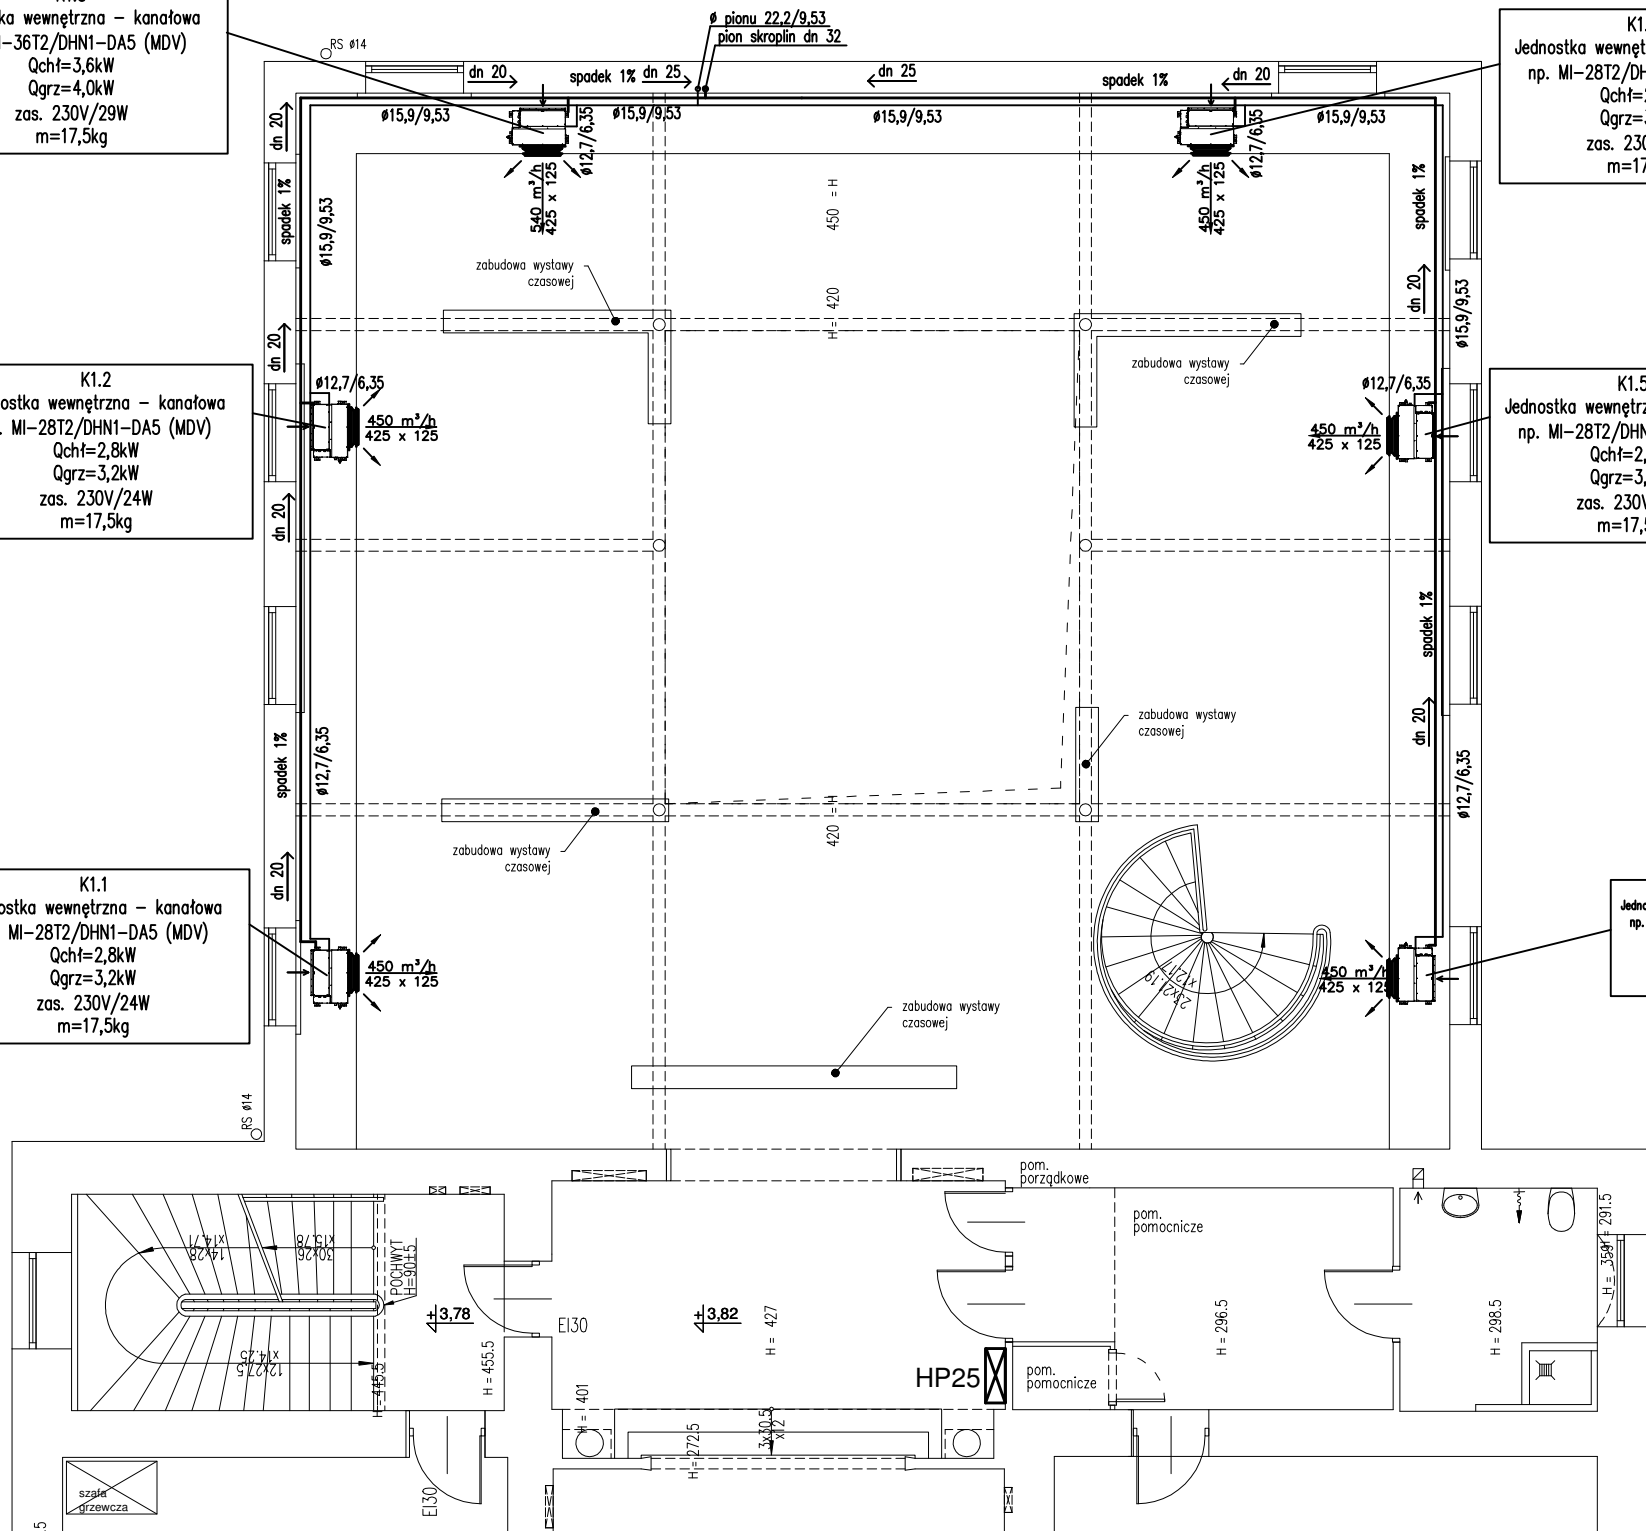

PROJEKTANT GŁÓWNY:		ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 45, TEL. (42) 630 17 84		ARTASp. z o.o.	
TEMAT:	PROJEKT SYSTEMU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI W GALERII WYSTAW CZASOWYCH W PAŁACU I. POZNAŃSKIEGO	ADRES:		UL. OGRODOWA 15	
		NR DOKŁADU:		91-065 ŁÓDŹ	
		KAT. OBIEKTU:		DZ. NR 102/6, OBR. B-46	
INWESTOR:	MUZEUM MIASTA ŁÓDZI, ŁÓDŹ UL. OGRODOWA 15		KAT. OBIEKTU:		IX
BRANŻA:	KLIMATYZACJA		FAZA PROJEKTU:		BUD - WYK
TRESC RYSUNKU:	RZUT I PIĘTRA - FRAGMENT				DATA:
					09.2019
				SKALA:	1:100
IMIE I NAZWISKO:		PODPIS:		NR UPRAWNIENI:	
mgr inż. NORBERT JASTRZĘBSKI		LOD/0655/PWOS/06		NR RYSUNKU:	
SPRAWDZAJĄCY:		dr inż. TOMASZ JEROMINKO		LOD/0053/P00S/03	
				K3	

K3